K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D

stokové sítě – větve „A“
obce **Počaply**

1.SčV, a.s.
Ke Kablu 971
100 00 Praha 10

Květen 2025

podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění k tomuto zákonu

OBSAH

1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 3

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 4

2.1 VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 4
2.2 CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 5

3 POPIS ÚZEMÍ 5

3.1 CHARAKTER LOKALITY 5
3.2 ODPADNÍ VODY 5
3.3 SRÁŽKOVÉ VODY 6

4 TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 6

4.1 POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE 6
4.2 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 7

5 POPIS ČIŠTĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ 7

5.1 POPIS ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ VOD DEŠŤOVÝCH 7

6 ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU 8

7 NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 8

8 MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD 9

8.1 VZOREC PRO VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE 9

9 OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 10

10 PODMÍNKY PRO VYPOUŠTĚNÍ 11

10.1 POVINNOSTI PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD 11
10.2 ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD ODBĚRATELEM 11
10.3 ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD DODAVATELEM 12

11 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM 13

12 AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 13

13 PŘÍLOHY 13

1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ: Počaply

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do jednotné stokové sítě obce Počaply s vypouštěním do vod povrchových – Počapelský rybník..

Vlastník kanalizace	:	obec Počaply
Identifikační číslo (IČ)	:	00662933
Sídlo	:	Počaply 45, 262 72 Březnice

Provozovatel kanalizace	:	obec Počaply
Identifikační číslo (IČ)	:	00662933
Sídlo	:	Počaply 45, 262 72 Březnice

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu *:*

Kanalizační řád byl schválen podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu, kterým je **MěÚ OŽP Příbram**

čj. ……

ze dne ……..…….

.....
razítko a podpis schvalujícího úřadu

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Tento kanalizační řád se vztahuje pouze na **větev „A“ obecní jednotné kanalizace** obce Počaply.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (do vodního toku, který vtéká do Počapelského rybníka).

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu:

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34)
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména § 16)
- vyhláška č. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 26) a jejich eventuální novely.

2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem představuje neoprávněné vypouštění odpadních vod dle § 10 zákona č. 274/2001 Sb. Je zakázáno a představuje správní delikt podle § 32 a 33 zákona č. 274/2001 Sb.

b) Vypouštění odpadní vody do kanalizace je možné pouze na základě smlouvy o odvádění odpadních vod uzavřené s vlastníkem nebo provozovatelem kanalizace.

c) Vlastník nebo provozovatel kanalizace může připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem.

d) Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen,

e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.

g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

2.2 Cíle kanalizačního řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě – větev „A“ **obce Počaply** tak, aby zejména:

a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,
b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,
c) bylo zaručeno bezporuchové odvádění a vypouštění odpadních vod bez negativního ovlivnění vodního toku,
d) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,
e) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

3 POPIS ÚZEMÍ

3.1 Charakter lokality

Obec Počaply se rozkládá v malém údolí na jihovýchod od města Březnice. Na západě hraničí s Martinicemi, na jihozápad s Drahenicemi, na jihu s Ráztely a na jihovýchod s Plíškovicemi, na východní straně s obcí Myslín, na severovýchod s osadou Stražiště a na severní straně s Borem a osadou Dobrá Voda.
Obcí protéká Mlýnský potok, který ústí do Počápského rybníka. Nad vesnicí se zvedá táhlý vrch, na němž se zachovaly staré valy, kde se říká na Šancích. Stával zde slovanský hrad Bozeň, dle kterého se celý kraj nazýval Bozeňsko.

Pro likvidaci odpadních vod z území obce Počaply je nově vybudovaná jednotná kanalizace A2, která je určená pro odvádění srážkových vod a odpadních vod z okolních nemovitostí (předčištěné odpadní vody z domovních čistíren) do vod povrchových – Počapelský rybník.

Zásobení pitnou vodou je v obci řešeno individuálně studnami a vrty.

3.2 Odpadní vody

V obecní aglomeraci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace:

a) v bytovém fondu („obyvatelstvo“),

Balastní podzemní vody či vody z povrchových toků nesmí být odváděny do jednotné nebo splaškové kanalizace. Do jednotné kanalizace smí být vypouštěny pouze splaškové vody, ostatní odpadní vody a srážkové vody.

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) – jedná se o předčištěné odpadní vody z domovních čistíren. Tyto odpadní vody budou produkovány od cca 28 obyvatel, bydlících trvale na území obce Počaply a napojených přímo na stokovou síť.

Odpadní vody z nepřipojených objektů jsou odváděny do septiků, nebo do bezodtokových akumulačních jímek (žump).

3.3 Srážkové vody

V obecní aglomeraci vznikají srážkové vody vnikající do kanalizace z:

a) Zpevněné plochy, z nemovitostí.
b) Jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území).

4 TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ

4.1 Popis a hydrotechnické údaje

Odpadní vody jsou nově vybudovanou jednotnou gravitační kanalizací A2 svedeny do stávající dešťové kanalizace, u které došlo ke změně užívání stavby na jednotnou kanalizaci (dále kanalizace A1) která je zaústěna do vodoteče.
Nově vybudovaný úsek jednotné kanalizace A2 začíná šachtou ŠA-7 na pozemku parc.č.702/2, dále pokračuje po zahradách soukromých vlastníků do komunikace parc.č. 711/1, kde je zaústěna do uliční vpusti UVA-1. Z této vpusti pokračuje do původní dešťové kanalizace, u které došlo ke změně užívání na kanalizaci jednotnou A1 dále po místní komunikaci na parc.č. 706/1 do vodoteče.
Těleso komunikace je odvodněno v příčném sklonu pomocí uličních vpustí resp. příkopů do potrubí DN250 resp. DN300. Do této větve jsou svedeny i vody ze střech objektů přilehlých pozemků.

Délka nově vybudované jednotné kanalizace A2 činí 96,91 m a je zaústěna do jednotné kanalizace A1 jejíž délka činí 50,5 m. Materiál použitý na výstavbu kanalizace A2 je plast (PE, PVC), u kanalizace A1 jde o beton. Profily kanalizačních stok jsou do průměru 300 mm. Odpadní vody jsou svedeny do vodního toku – Počapelský potok.

Členění stokové sítě

Profily kanalizačních stok	
do 300 mm:	147,41 m
od 301 mm do 500 mm:	0,000 m
od 501 mm do 800 mm:	0,000 m
větší než 800 mm :	0,000 m
Materiál kanalizační stok	
Kamenina:	0,000 m
Beton:	50,500 m
Plasty:	96,910 m
Jiné:	0,000 m

Délky gravitačních stok a jejich označení

STOKA	PROFIL STOKY [mm]	DÉLKA STOKY [m]
STOKA A - 1	DN 300	50,50
STOKA A - 2	DN 200	42,38
STOKA A - 2	DN 250	32,09
STOKA A - 2	DN 300	22,44

Materiály, ze kterých jsou stoky, jejich průměry a délky

Materiál	**Průměr [mm]**	**Délka [m]**
polyvinylchlorid	200,250,300	96,91
beton	300	50,5

4.2 Hydrologické údaje

Pro obec Počaply je dlouhodobý průměrný srážkový úhrn 501 - 600 mm/rok. Dešťové vody jsou řešeny odvodem jednotnou kanalizací do místní vodoteče nebo vsakem na příslušných pozemcích.

Množství srážkových vod a vod předčištěných z domovních čistíren

Celkové množství odváděných srážkových vod není měřeno.
Celkové výhledové množství vypouštěných odpadních vod z domovních čistíren se předpokládá ve výši do cca 1 000 m^3/rok.

5 POPIS ČIŠTĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ

5.1 Popis čištění odpadních vod a vypouštění vod dešťových

Dešťové vody svedené do jednotné kanalizační sítě jsou zaústěny do vodního toku, který následně vtéká do Počapelského rybníku v majetku Blatenská ryba, spol. s r.o. Jednotná kanalizace je určena k odvádění vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na povrch a odpadních vod z domovních čistíren odpadních vod jednotlivých objektů v obci.

Domovní čistírny odpadních vod čistí odpadní vody převážně z domácností (nemovitostí) v obci Počaply. Proces čištění odpadních vod je založen na mechanicko - biologickém principu, při kterém dochází k vyčištění odpadních vod tak, aby byly splněny podmínky a limity platného vodoprávního rozhodnutí. Čistírny se většinou skládají z mechanického předčištění ve formě česlicového koše, či usazovací nádrže a dále aktivační nádrže, do které je vnášen vzduch pro správnou funkci biologického čištění, následuje dosazovací nádrž, kde dochází k oddělení usazenin (kalu) od vyčištění vody.

6 ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU

Vyčištěná odpadní voda a srážkové vody jsou vypouštěny do vodního toku IDVT 10250942, který následně vtéká do Počapelského rybníku.

Název recipientu:	Počapelský rybník
Název vodního útvaru:	Mlýnský potok
Číslo hydrologického pořadí:	1-08-04-0470-0-00
Říční kilometr:	1,4
Správce toku:	Povodí Vltavy, s.p.
Kód vodního útvaru:	HVL_1490
Souřadnice místa vypouštění:	Y 782595
	X 1099088

7 NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

1) Do kanalizace mohou být odváděny pouze odpadní vody, které nepřekračují maximální znečištění uvedené níže v tabulce **Nejvyšší přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace.**

Nejvyšší přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

ukazatel	symbol	Koncentrační limity z kontrolního směsného vzorku[1] (mg/l)
základní ukazatele		
Reakce vody	pH	6 - 9
Biologická spotřeba kyslíku	BSK_5	80
Chemická spotřeba kyslíku	$CHSK_{Cr}$	220
Nerozpuštěné látky	NL	80

[1)] Dvouhodinový směsný vzorek získaný slévaním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.

2) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů informuje o této skutečnosti vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady v rozsahu vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32 – 34 zákona č. 274/2001 Sb.

8 MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v § 28, 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Množství vypouštěných dešťových vod – není měřeno

Fakturovaný objem srážkových vod - objemová produkce dešťových vod u zpoplatněných producentů je zjišťována výpočtem dle Přílohy č.16 vyhlášky 428/2001 Sb.

8.1 Vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Druh plochy	plocha v m^2	odtokový součinitel	redukovaná plocha v m^2 (plocha krát odtokový součinitel)
A			
B			
C			
D			
E			
F			
Součet redukovaných ploch:			
Dlouhodobý srážkový normál* :…….mm/rok, tj. ..... $m^3/(m^2 * rok)$			
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m^3= součet redukovaných ploch v m^2 krát dlouhodobý srážkový normál* v $m^3/(m^2 * rok)$.			

*Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav. Pro účely této vyhlášky byly zvolené hodnoty za období 1961 až 1990. Platnost hodnot tohoto dlouhodobého srážkového normálu skončí k 31. prosince 2021. Pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2051 se použije dlouhodobý srážkový normál v daném místě nebo oblasti za období 1991 až 2020.

Odtokové součinitele podle druhu plochy

a) Plocha A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ..... odtokový součinitel: 0,9.

b) Plocha B - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ..... odtokový součinitel: 0,6**
c) Plocha C - propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ..... odtokový součinitel: 0,4.
d) Plocha D - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ..... odtokový součinitel: 0,3**.
e) Plocha E - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ..... odtokový součinitel: 0,1**.

f) Plocha F - plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, například sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ..... odtokový součinitel: 0,05.

** Odtokový součinitel lze pro plochu s přesně definovaným souvrstvím stanovit také na základě měření v akreditované zkušebně podle české technické normy ČSN EN 12056-3 při návrhovém dešti o intenzitě 0,03 $l^{*}s^{-1*}m^{-2}$ po dobu 15 minut ze vzorce $C=Q/(r^{*}A)$. Mocnost souvrství vegetační střechy se měří od horní hrany kořenovzdorné vrstvy (zpravidla hydroizolace) a v případě střechy s obrácenou skladbou vrstev od horní hrany tepelné izolace po povrch vegetačního souvrství kolmo ke sklonu střechy. Mocnost souvrství nebo aplikace souvrství, jehož odtokový součinitel se stanovuje podle věty první této poznámky, se prokazuje projektovou dokumentací nebo zprávou technického dozoru investora nebo jeho zápisem ve stavebním deníku. Provozovatel kanalizace je oprávněn na střeše provést při přejímce kanalizační přípojky nebo při oznámení o snížení odtokového součinitele vlastní měření mocnosti a skladby souvrství.

Veškeré změny je odběratel povinen neprodleně oznámit vlastníku nebo provozovateli kanalizace.

Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce vyčištěných odpadních vod bude zjišťována ze směrných čísel.

9 OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Za havarijní situaci je nutno považovat:
a) vniknutí látek, které nejsou srážkovými či vyčištěnými odpadními vodami,
b) havárie na stavební části stokové sítě,
c) ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách,
d) překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek ohrožení jakosti povrchových vod,
e) ohrožení pracovníků stokové sítě,
f) omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních vod na terén.

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na **obecní úřad Počaply:**

Obec Počaply, OÚ **326 531 837**
Starostka **724 446 507**

Producent vyčištěných odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace možné nebezpečí překročení předepsaného limitu:

Starostka **724 446 507**

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení:

Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany)

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje	**150 (112)**
Územní odbor Příbram	**950 831 011**
operační a informační středisko HZS kraje (Kladno)	**950 870 011**
Operační a informační středisko HZS GŘ Praha	**950 850 011**
Krajská hygienická stanice, územní odbor Příbram	**310 014 560**
Policii ČR	**158, 974 811 111**
Správci povodí – Povodí Vltavy	**724 067 719**
Správce toku – Lesy ČR, oblast Povodí Vltavy (Benešov)	**725 132 800, 956 954 406**

Vždy informuje příslušný:

Městský úřad Příbram OŽP - vodoprávní úřad	**318 402 484**
vlastníka kanalizace – OÚ Počaply	**724 446 507, 326 531 837**

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

10 PODMÍNKY PRO VYPOUŠTĚNÍ

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb.

10.1 Povinnosti producentů odpadních vod

Producenti odpadních vod jsou povinni organizovat svoji činnost tak, aby byl dodržován tento kanalizační řád, zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, platná vodohospodářská rozhodnutí a další předpisy vztahující se k odvádění a čištění odpadních vod.

Producenti jsou zejména povinni sledovat množství a znečištění vypouštěných vyčištěných odpadních vod a řádně provozovat domovní čistírny odpadních vod apod.
Způsob, četnost odběru a typ vzorků je součástí vodoprávního rozhodnutí nebo smluvního vztahu mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizací.

Každá změna technologie domovní čistírny ovlivňující kvalitu a množství odpadních vod musí být projednána s provozovatelem kanalizace.

Vypouštění dovážených odpadních a jiných vod do kanalizační sítě je zakázáno.

10.2 Rozsah a způsob kontroly odpadních vod odběratelem

ODBĚRATEL tj. producent odpadních vod. (odběratel služby odvádění odpadních vod).

Odběratelé provádí dle vodoprávního rozhodnutí sledování na určených místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod a to v četnosti minimálně dvakrát ročně s rovnoměrným rozložením odběrů v průběhu celého roku pokud není vodoprávním úřadem nebo vzájemným smluvním vztahem dodavatele s odběratelem stanoveno jinak. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace. Rozsah sledovaných ukazatelů musí odpovídat charakteru používaných technologií, při nichž odpadní vody vznikají. Odběratel je povinen na

základě výzvy dodavatele předložit míru znečištění kvality vypouštěných odpadních vod z příslušné domovní čistírny.

10.3 Rozsah a způsob kontroly odpadních vod dodavatelem

DODAVATEL tj. vlastník, resp. provozovatel kanalizace (dodavatel služby odvádění odpadních vod).

Dodavatel ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod vypouštěných odběratelem. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.

Hodnoty maximálního znečištění se zjišťují analýzou dvouhodinových směsných vzorků získaných sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.

Vzorky odpadní vody budou odebírány dodavatelem v odběrném místě dle platného rozhodnutí vodoprávního úřadu nebo prokazatelně před vtokem odpadní vody do hlavní kanalizační stoky za zaústěním všech částí vnitřní kanalizace.

Kontrolní vzorky odpadních vod odebírá provozovatel za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti. Část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem protokol. Pokud se odběratel k odběru nedostaví, sepíše provozovatel protokol bez jeho účasti samostatně.
Vzorky musí být analyzovány akreditovanou laboratoří.
Protokoly o odběru budou potvrzovány určeným zaměstnancem odběratele.

Dodavatel předá zástupci odběratele část odebraného vzorku postačující k provedení srovnávací analýzy. V případě zásadního rozporu mezi provedenými analýzami dodavatele a odběratele bude rozhodující následná analýza provedená jinou akreditovanou laboratoří, jejíž výsledek analýzy bude pro sledované období rozhodující.

Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod

Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky:

Podmínky:

1) Místo kontroly je stanoveno tak, aby byly podchyceny veškeré odpadní vody producentem vypouštěné.
2) Vzorky budou odebírány na odtoku odpadních vod na odtoku z technologického zařízení (domovní čistírna, apod.).
3) Směsný 2 hodinový vzorek se získá sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut.
4) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.
5) Pro analýzy odebraných vzorků se používají platné metody uvedené v českých technických normách pro analýzu vod. Při jejich použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti jednoznačně určený.

Odběry vzorků musí provádět akreditovaná laboratoř.

11 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a Městský úřad Příbram – OŽP - vodoprávní úřad.

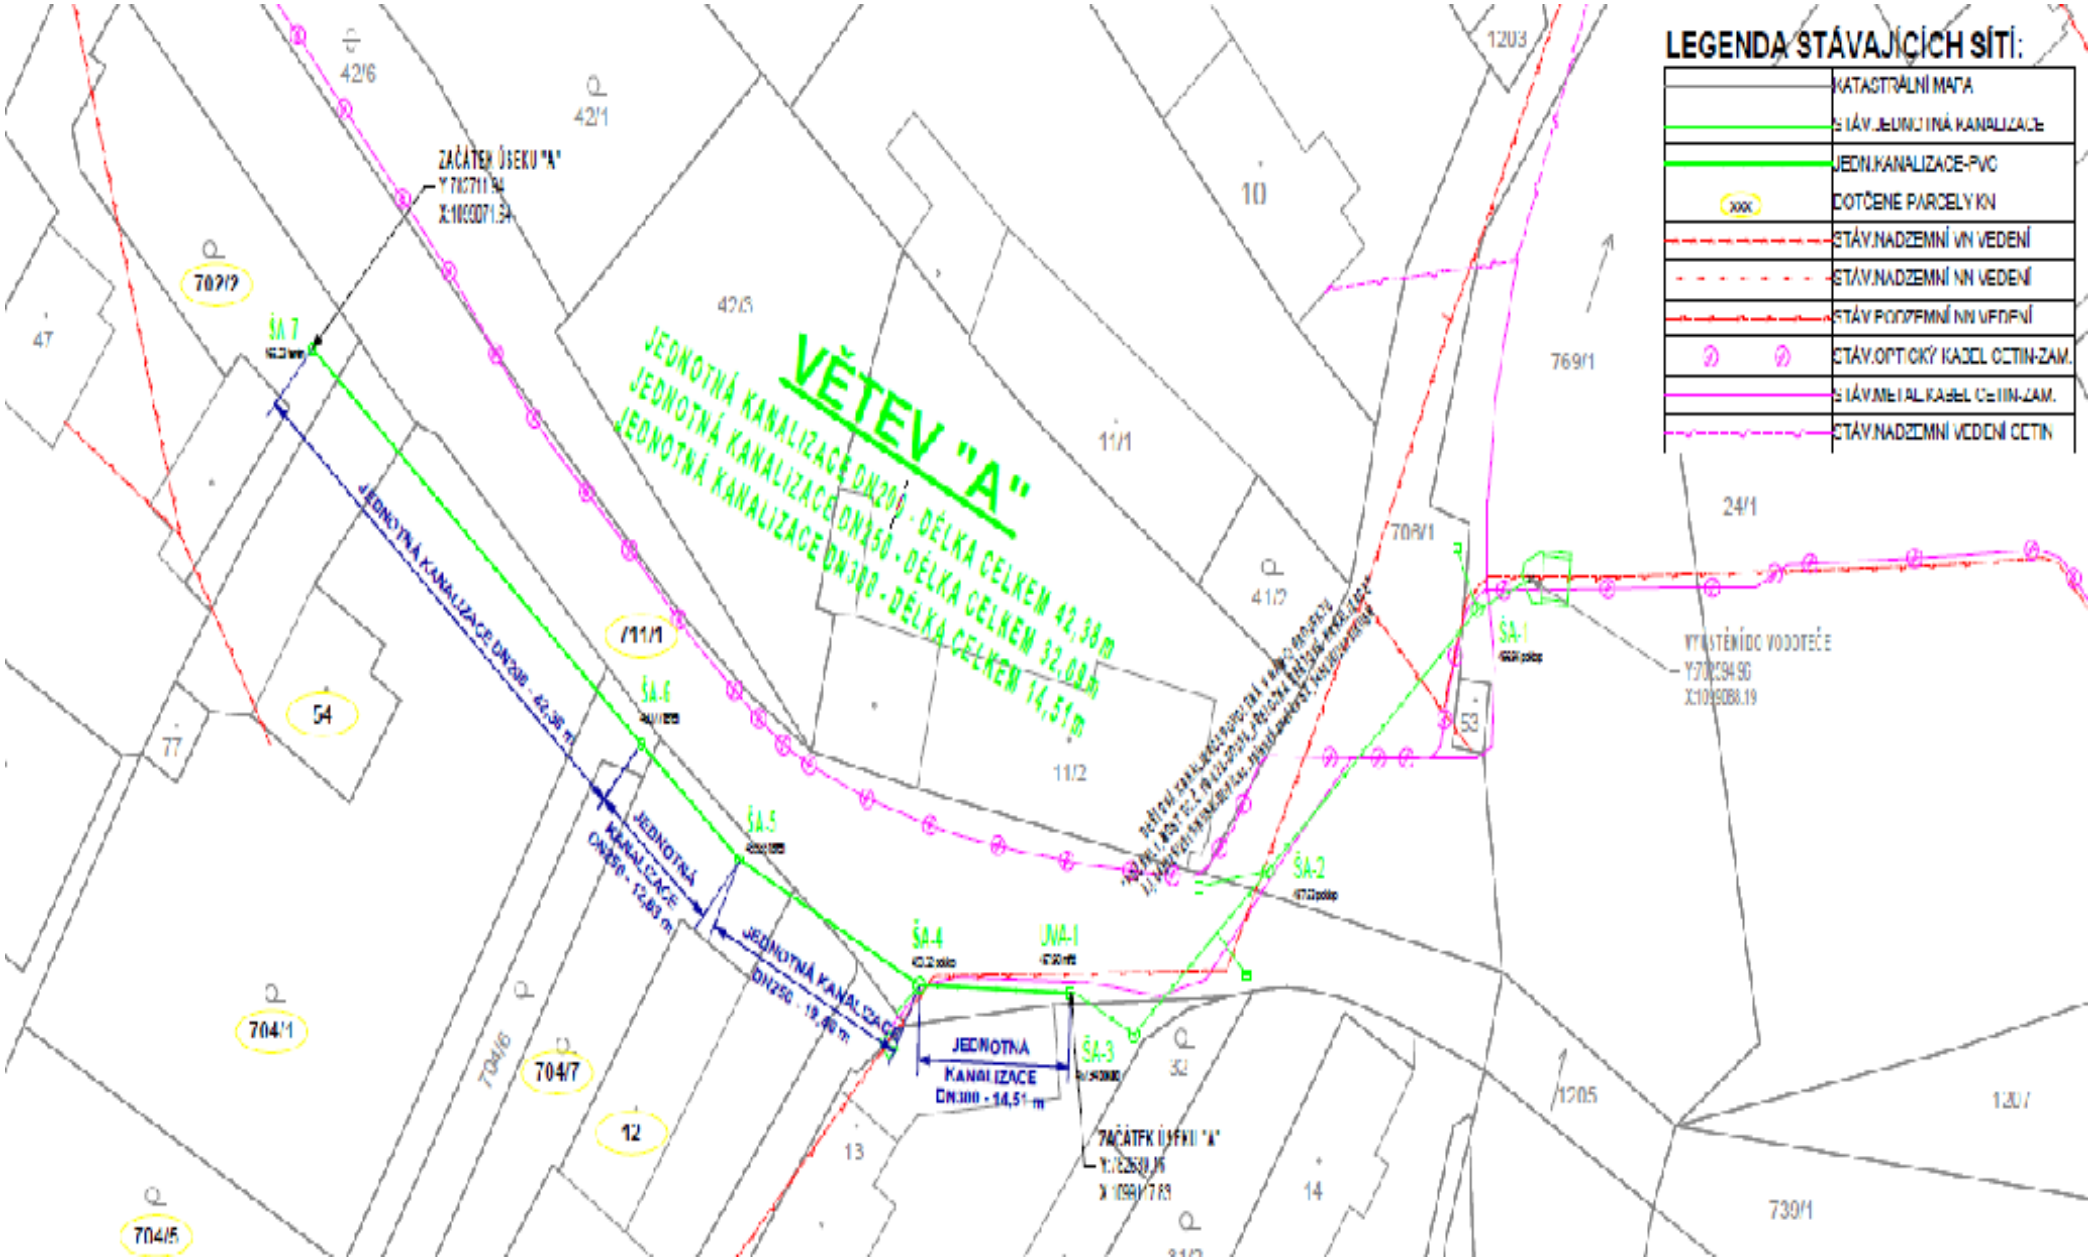
12 AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace v případě změn poměrů v kanalizační síti a souvisejících záležitostech. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.

13 PŘÍLOHY

GRAFICKÁ PŘÍLOHA č.1 – Situační údaje o kanalizaci a objektech.


LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:
KATASTRÁLNÍ MAPA
STÁV.JEDNOTNÁ KANALIZACE
JEDN.KANALIZACE-PVC
DOTČENÉ PARCELY KN
STÁV.NADZEMNÍ VN VEDENÍ
STÁV.NADZEMNÍ NN VEDENÍ
STÁV.PODZEMNÍ NN VEDENÍ
STÁV.OPTICKÝ KABEL CETIN-ZAM.
STÁV.METALKABEL CETIN-ZAM.
STÁV.NADZEMNÍ VEDENÍ CETIN
VĚTEV "A"
JEDNOTNÁ KANALIZACE DN200 - DÉLKA CELKEM 42,38 m
JEDNOTNÁ KANALIZACE DN250 - DÉLKA CELKEM 32,08 m
JEDNOTNÁ KANALIZACE DN300 - DÉLKA CELKEM 14,51 m
ZAČÁTEK ÚSEKU "A"
JEDNOTNÁ KANALIZACE DN200 - 42,38 m
JEDNOTNÁ KANALIZACE DN250 - 12,83 m
JEDNOTNÁ KANALIZACE DN250 - 19,25 m
JEDNOTNÁ KANALIZACE DN300 - 14,51 m
ŠA-1
ŠA-2
ŠA-3
ŠA-4
ŠA-5
ŠA-6
ŠA-7
JNA-1
VYUSTĚNÍ DO VODOTEČE
42/6
42/1
42/3
10
11/1
11/2
42/2
769/1
24/1
708/1
/11/1
54
77
47
704/1
704/6
704/7
704/5
12
13
14
52
53
1203
1205
1207
739/1